SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

LEGIONELĖS **KONTROLĖ** (žingsnis po žingsnio)

SANOSIL AG CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND WWW.SANOSIL.COM SERVICE@SANOSIL.COM

Pagrindai

- Legionelė iš esmės nekenksmingos bakterijos, kurios gali daugintis geriamajame ir technologiniame vandenyje. Šiltoje temperatūroje (25–50°C) jos pradeda daugintis ir augti.




- Jei vanduo, kuriame yra Legionella bakterijų, purškiamas, susidaro infekciniai aerozoliai.



- Įkvėpus šiuos aerozolius galima susirgti sunkia ar mirtina pneumonija!



Buitiniuose įrenginiuose užkrėtimo Legionele pavojų kelia ilgi, retai naudojami vandens vamzdynai.

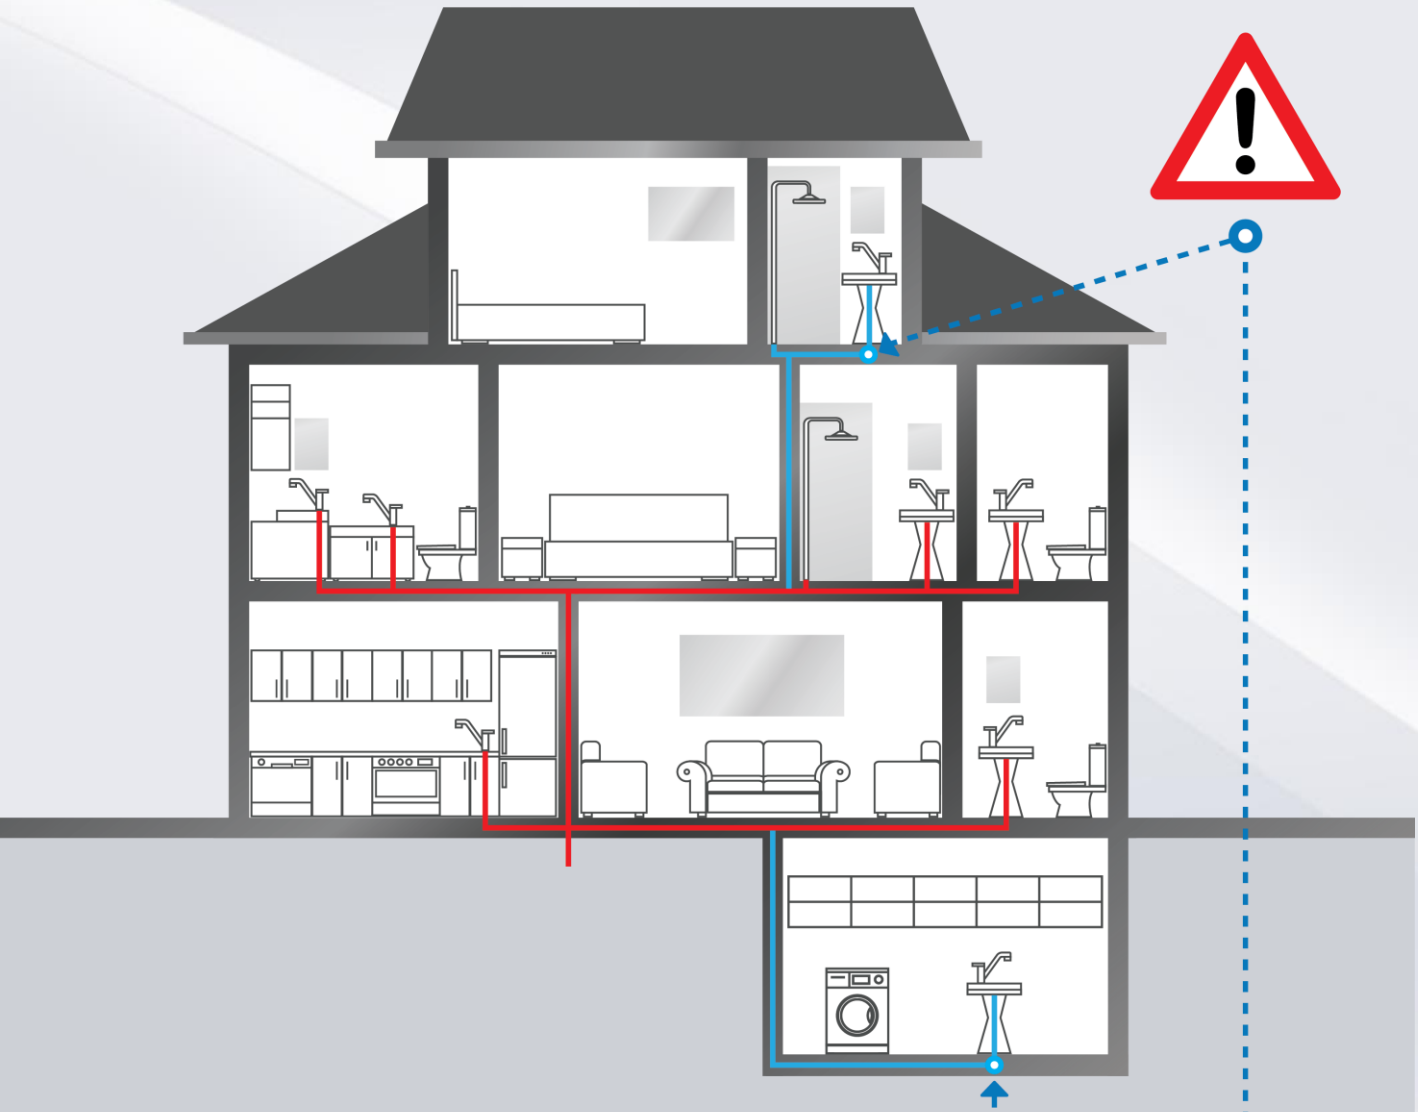

Ypač jei vandens temperatūra niekada nepakyla aukščiau 50 – 60°C.

SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

Kaip atpažinti vandens užkrėtimą legionelėmis:



DIY – Legionella testo rinkiniu


arba



Laboratoriniu tyrimu

DIY testas, žingsnis po žingsnio


01




02



03




04

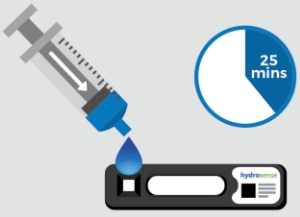

05

Teigiamas testo rezultatas

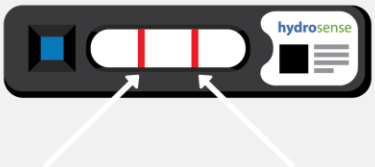


Bandymo linija

Kontrolinė linija

ARBA

Neigiamas testo rezultatas

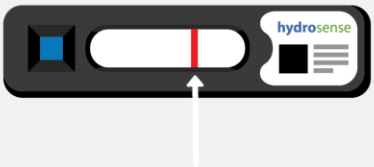

Kontrolinė linija


SANOSIL AG CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND WWW.SANOSIL.COM SERVICE@SANOSIL.COM

Montavimo schema 1 variantas:
Su dozavimo siurbliu (stacionariam įrengimui)

A. Pagrindinis vandens vamzdis.
B. Vandens skaitiklis su signalų generatoriumi.
C. Sanosil dezinfekanto konteineris.
D. Signalo kabelis.
E. Dezinfekcinis vamzdelis.
F. Dozavimo siurblys.
G. Įpurškimo vožtuvas.



Montavimo schema 2 variantui: Dosatron dozavimo prietaisu

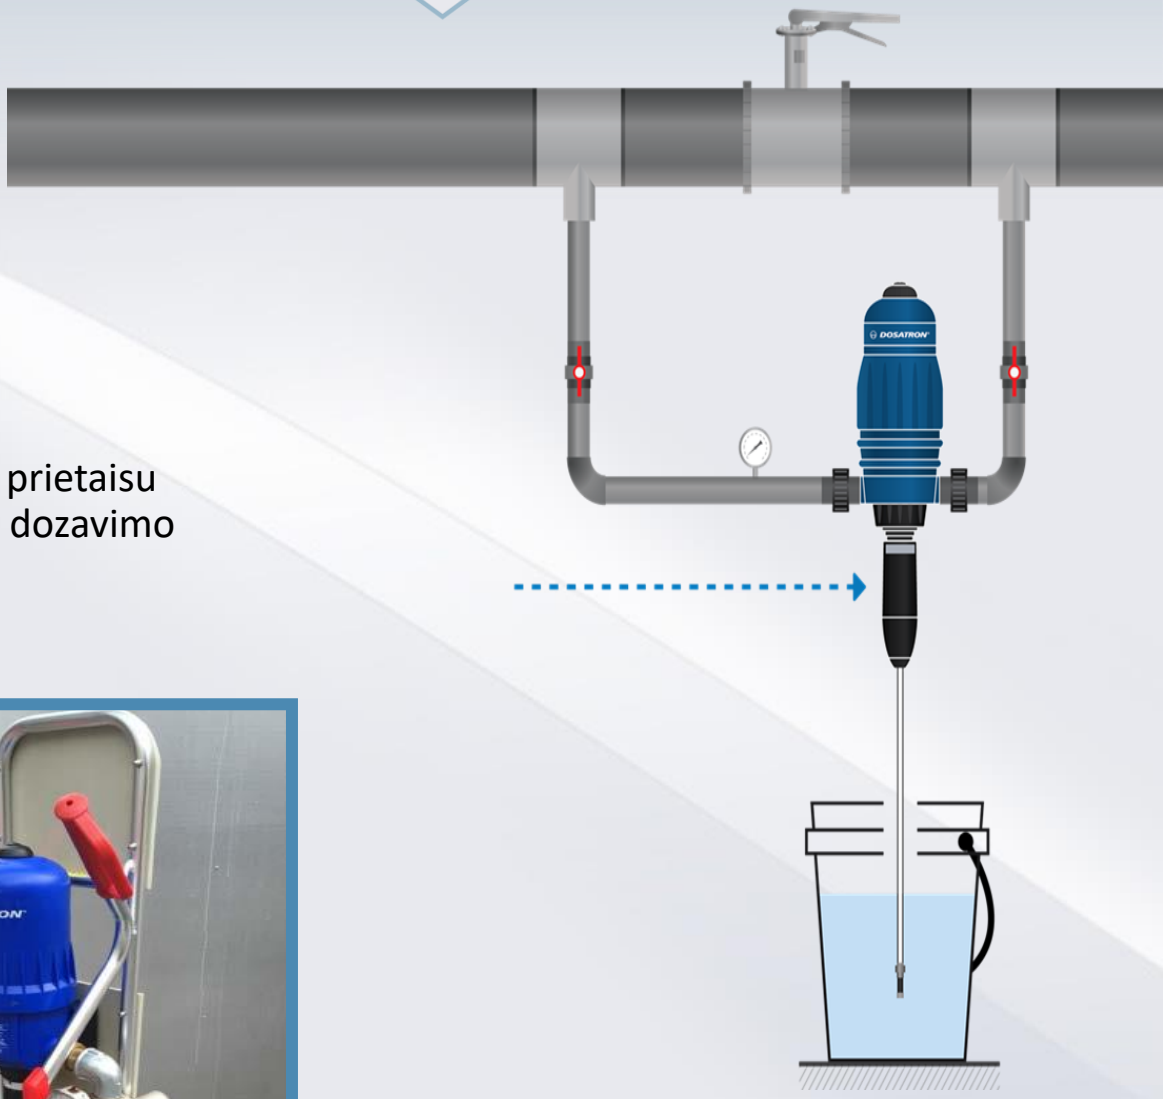

Su Dosatron prietaisu (proporcinio dozavimo įrenginiu)



1 ml Super 25/l = Dosatron reguliavimas x 0,1 %.

ARBA

10 % tirpalas Sanosil Super 25 = x 1 %(sumaišykite 1 dalį Sanosil Super 25 + 9 dalis vandens, sureguliuokite Dosatron x 1%).

Montavimo schema 3 variantui: be jokio dozavimo ar dozatoriaus

A. **Pagrindinis vandens vamzdis.**
B. **Sanosil Super 25 + vanduo (1 ml/l).**
C. **Maišymo bakas (tuščias).**
D. **Vandens siurblys.**




Sumaišykite dezinfekavimo tirpalą bake, pumpuokite tirpalą į vamzdį

SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

Pasirinkite dozę ir pradėkite dozuoti:

Smūginė dezinfekcija

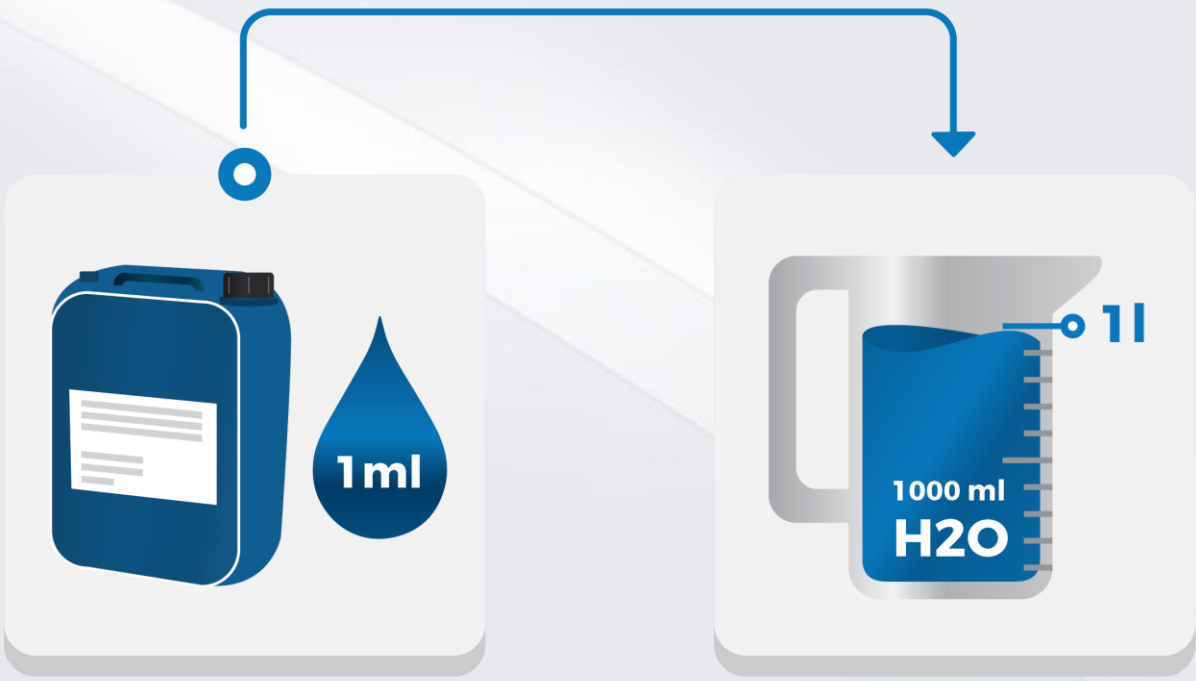


1 ml Super 25 / 1 litrui vandens (= 1000 ppm)


SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

Užpildykite vamzdį dezinfekavimo priemone, Snostrip-200 juostelėmis matuokite dezinfekanto koncentraciją vamzdyne

- Pradėkite apatinio aukšto (rūsio).
- Atidarykite kiekvieną čiaupą po vieną.
- Išbandykite vandens kokybę Sanostrip 200 juostelėmis– kuo greičiau, kai juostelė pasidaro mėlyna, uždarykite čiaupą.
- Tęskite 1 aukšte ir pakartokite procedūrą.
- Tęskite 2 aukšte...



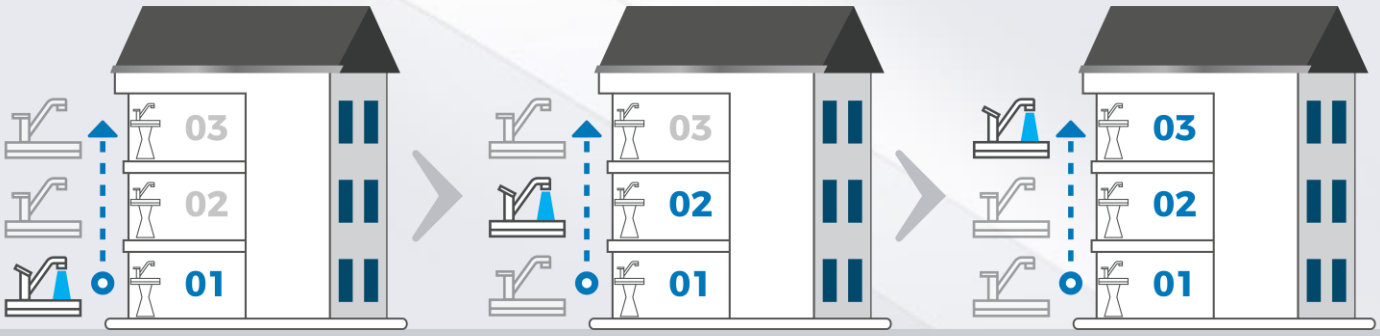


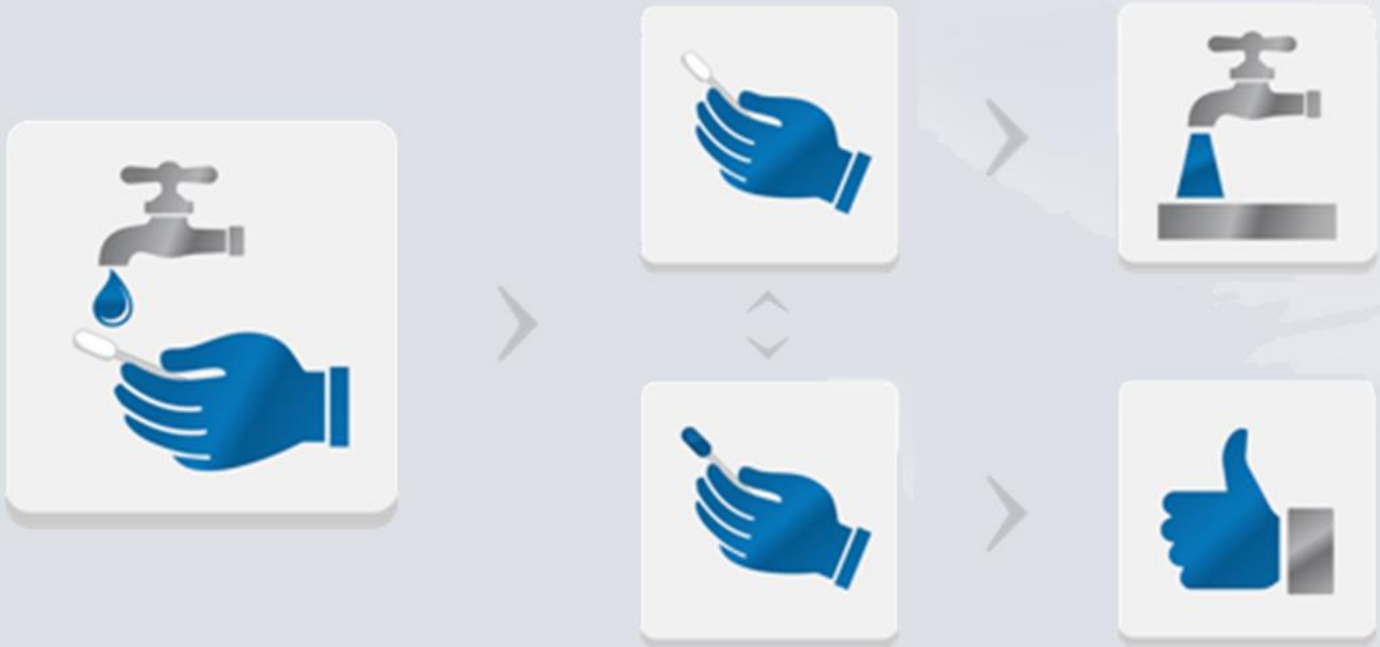

SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

Nutraukite dozavimą ir palaukite mažiausiai 4 valandas*.
Negerkite ir nenaudokite vandens su dezinfekciniu tirpalu.




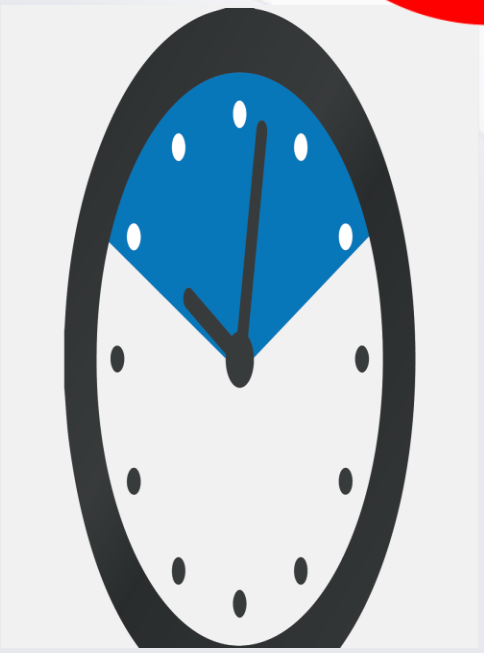



*Legionelių kontrolės testas: EN 13623:
Rezultatas: Sanosil Super 25 1m/l, Log 5 sumažinimas per 60 min švariomis sąlygomis.
Esant abejotinoms sąlygoms / galimam bioplėvelės buvimui, rekomenduojame kontaktinį laiką bent 4 val.

Praplaukite vamzdžius

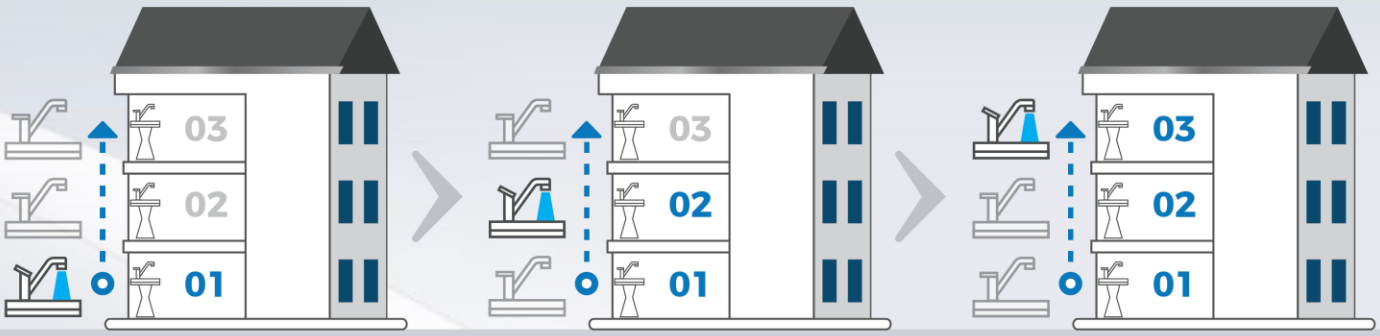


- Pradėkite apatiniame aukšte.
- Atidarykite kiekvieną čiaupą po vieną.
- Patikrinkite Sanostrip 200 juostelėmis – kai tik juostelė lieka balta, uždarykite čiaupą.
- Tęskite 1 aukšte ir pakartokite procedūrą.
- Tęskite 2 aukšte...
- DARBAS ATLIKTAS!



Tolesnė dezinfekcija 1/2

1 variantas: nuolatinis Legionelės naikinimas

Pageidautina, jei tai atlikti įmanoma

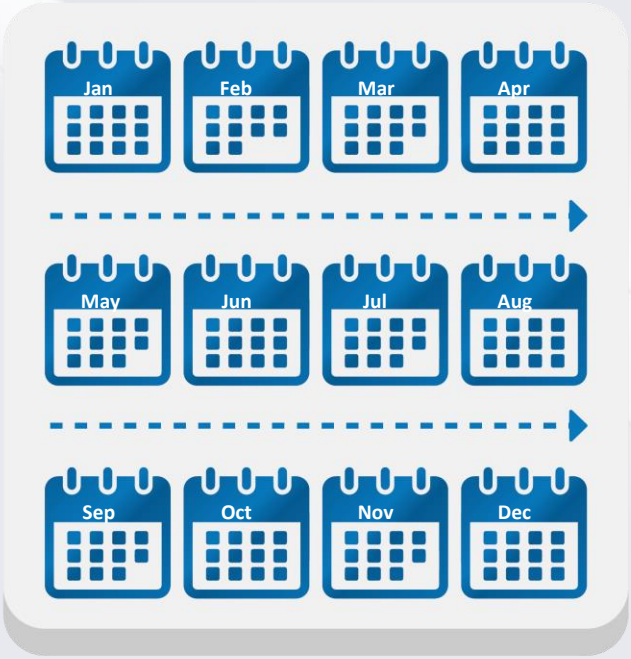








Veiksmai

- Sumontuokite fiksuoto dozavimo siurblį.
- Dozuokite nuolat 0,03 ml Super 25 / l litrui vandens.
- Dažnai tikrinkite vandenį naudodami Sanostrips juosteles:
  Kol juostelės tampa mėlynomis = NĖRA LEGIONELĖS AUGIMO

Follow-Up treatment 2/2

2 variantas: pertraukiamas Legionelės naikinimas Atliekamas, kai nepertraukiamas naikinimas yra nepageidaujamas arba negalimas

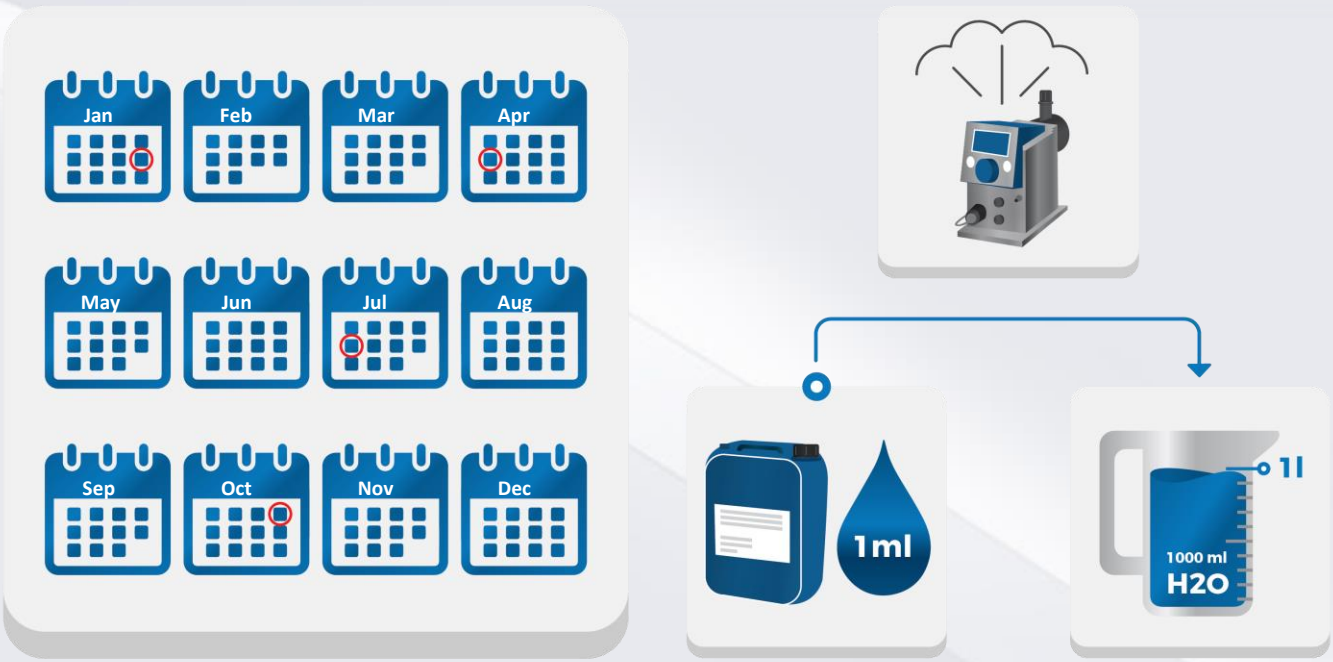

Atminkite: dezinfekuokite vandens sistemą!

Veiksmai

- Tiesiog pradėkite nuo 1 veiksmo.

Smūginė dezinfekcija: 1 ml Super 25 / litrui vandens) kas kelias savaites arba kai būtina.