GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS


DI 724116N

APRAŠYMAS

-Vamzdžių ir susijusių sistemų: siurblių, kompresorių, variklių, mechaninio ir šiluminio streso mažinimas.
-Vibracijos ir triukšmo slopinimas
-Ašinių, šoninių ir kampinių judesių kompensavimas
-Vamzdynų poslinkio ištaisymas.



Skysčiai: karštas ir šaltas vanduo

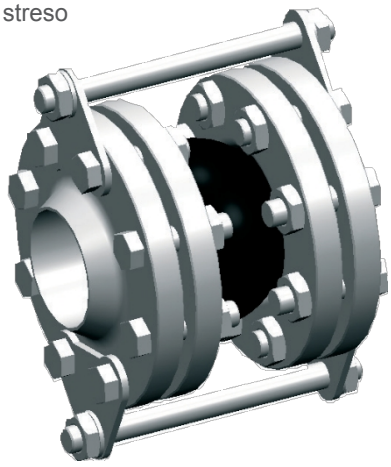


BENDROSIOS S A V Y B Ė S

Diapazonas: nuo DN350 iki DN600.
Universali kompensatorinė jungtis,
sudaryta iš :
-EPDM elastomeriniai silfonai
-Sukamieji flanšai pagaminti iš anglinio plieno, padengto cinku.
- Vienodas visų skersmenų paviršius.

KONSTRUKCIJA

Poz.	Kiekis	Aprašymas	Medžiaga
1	2	Flanšas	Cinkuotas plienas
2	2	Rankovė	EPDM
3	1	Sustiprinta viela	Plieno
4	1	Sustiprinimas	Nailoninis padangų kordas
5	1	Valdymo strypas	Cinkuotas plienas

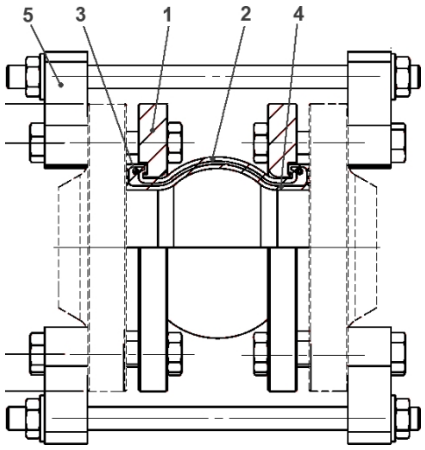

STANDARTAI

Jungtis	Jungtis su flanšu pagal standartą EN 1092-1 ISO PN10.
Testai	Slėgio bandymas pagal standartus EN12266-1, DIN 3230 ir ISO 5208

GAMINIO PATVIRTINIMAI

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

DI724116N_EN // Réalisé le 18/03/2024 // Version A


Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS

DI 724116N


DIMENSIJOS

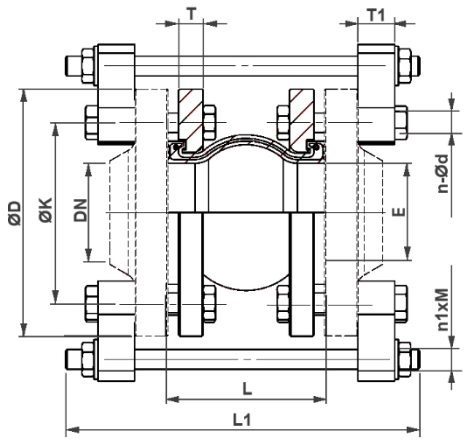


DN mm	DN coliai	L	L1	ØK	E	n x Ød	ØD	Lc	Le	L i	A°	Svoris (kg)
350	14"	265	470	470	335-340	16 x Ø27	520	30	14	25	8	61
400	16"	265	480	525	393-395	16 x Ø30	580	30	14	25	8	77
450	18"	265	490	585	445-448	20 x Ø30	640	30	14	25	8	91
500	20"	265	490	650	480-485	20 x Ø34	715	30	14	25	8	110
600	24"	265	500	770	594-596	20 x Ø36	840	30	14	25	8	150

DARBO SĄLYGOS

Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar
Didžiausia darbinė temperatūra: -10°C / +115°C

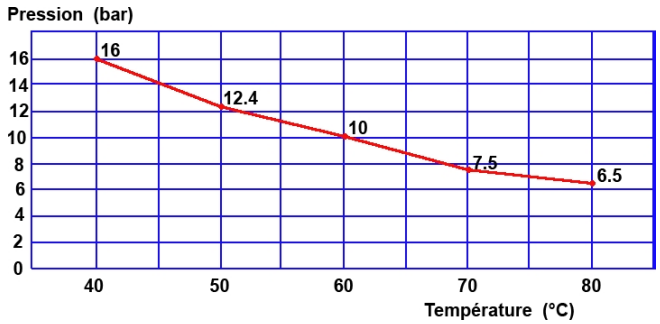

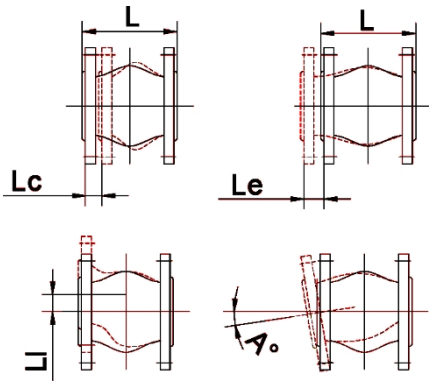

Lc : ašinis suspaudimas
Le: L i : Šoninis judėjimas
A°: L: kampinis judėjimas

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

DI724116N_EN // Réalisé le 18/03/2024 // Version A

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification